


1

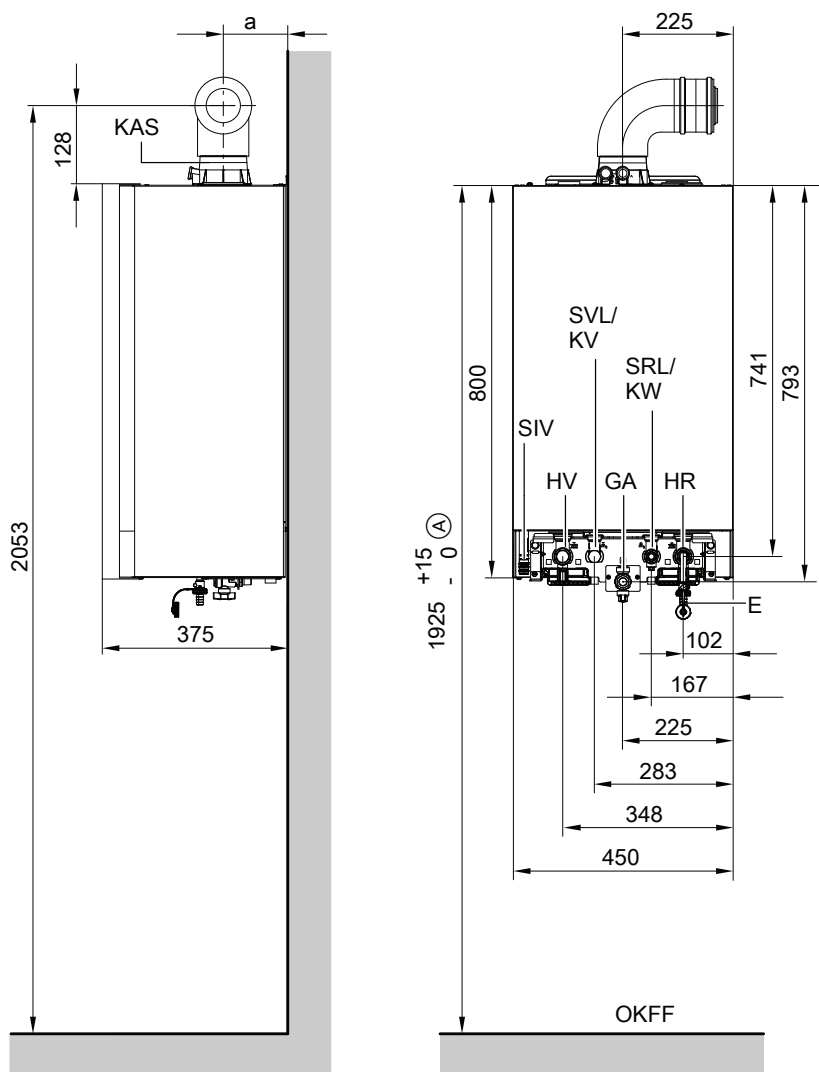

- Ⓐ Kartu su apačioje statomu tūriniu vandens šildytuvu privaloma, kitais atvejais rekomenduojama.
- E Ištuštinimas
- GA Dujų jungtis
- HR Grįžtamasis šildymo vanduo
- HV Paduodamas šildymo vanduo
- KAS Katilo prijungimo mova
- KW Šaltas vanduo (dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas)

- OKFF Paruoštų grindų viršutinė briauna
- SIV Apsaugos vožtuvo ir kondensato nuotakas
- SRL Vandens šildytuvo grįžtamasis vanduo (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)
- SVL Vandens šildytuvo paduodamas vanduo (dujinis kondensacinis šildymo prietaisas)
- KV Karštas vanduo (dujinis kondensacinis kombinuotas prietaisas)